


Dossier n° : 090-230614-3388
Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.

Origine : COGGIA-
Rapport N° 230606810 - 20230619

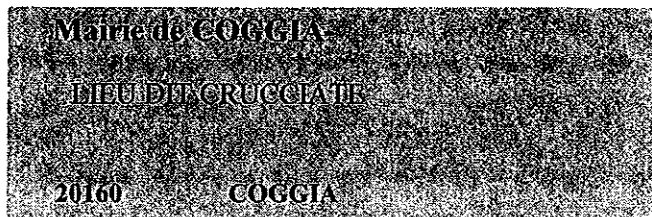

Page : 1 sur 1

Date de réception : 14/06/2023
Date de prélèvement : 14/06/2023
Heure de prélèvement : 08:25
Prélevé par : ALP-le laboratoire (ALP)
Lieu de prélèvement : 0000000175
Localisation : COGGIA ROB ECOLE BAS VILLAGE
Commune : COGGIA

Heure de réception : 10:34
N° de prélèvement ARS :
N° analyse ARS :
Motif de la visite : CD - Contrôle complémentaire
Type de visite : AU-BAC
Autre : N°72270

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20230614-19847

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	19.9	°C	25.0	SPMO150301	14/06/23 14/06/23
* Chlore total	0.15	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	14/06/23 14/06/23
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	6.9	Unité pH	9.0	NFENISO10523	14/06/23 14/06/23
* Chlore libre	0.08	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	14/06/23 14/06/23
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1:2000	14/06/23 11/06/23
* Escherichia coli	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1:2000	14/06/23 11/06/23
* Entérocoques intestinaux	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO7899-2	14/06/23 11/06/23
* Micro-organismes revivifiables à 22°C-72 H	5	UFC/ml		NFENISO6222	14/06/23 11/06/23
* Micro-organismes revivifiables à 36°C-48 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	14/06/23 11/06/23
* Spores bactéries anaérobies sulfite-réductrices	Non détecté	UFC/100ml	0	NFEN26461-2	14/06/23 11/06/23

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : *

Les résultats bactériologiques entre 1 et 9 ufc sont des valeurs numériques estimées (sans fiabilité statistique).

Destinataires : ARS CORSE
COGGIA-

Date d'édition 19/06/23

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse la déclaration de conformité :
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

P. Mancini
Chef de service Physico-chimie

© Données client

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DG0200202 V2 04.12.20